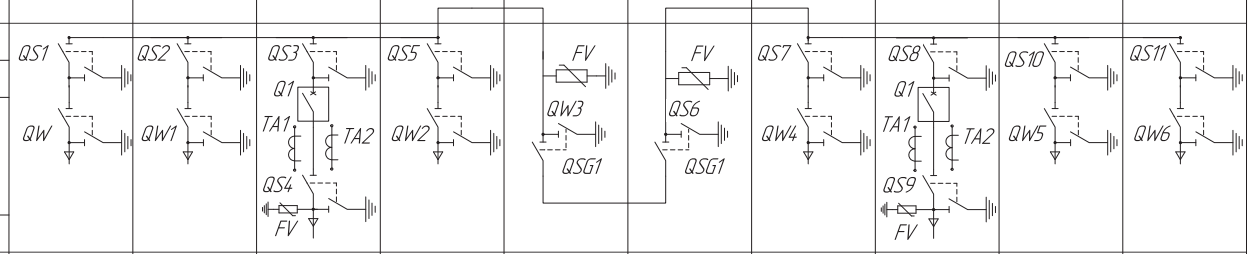
Заказчик_____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на камеры сборные односторонние типов КСО 366, КСО 386, КСО 393

	Запрашиваемые данные		Данные заполняемые заказчиком									
1	Порядковый номер камеры											
2	Номинальное напряжение, кВ	6										
3	Номинальный ток сборных шин, А											
4	Схема главных цепей										
5	Тип камеры	КСО393										
6	Назначение камеры		Отх.л	Отх.л	Т-1	Ввод	СВН-1	СР-2	Ввод	Т-2	Отх.л	Отх.л
7	Номенклатурное обозначение											
8	Высоковольтный выключатель		ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВБП-10-20/1000	ВНА 10/630	ВНА 10/630	РВЗ 10/630	ВНА 10/630	ВБП-10-20/1000	ВНА 10/630	ВНА 10/630
9	Параметры плавкой вставки											
10	Трансформатор тока				150/5					150/5		
11	Коэфф.трансформации тр-ров тока											
12	Элементы блокировки											
13	Тип шинного моста											
14	Трансформатор напряжения											
15	Трансформатор собственных нужд											
16	Трансфор-р нулевой последовательности											
17	Ограничитель перенапряжения				ОПНп-6/7,2/10		ОПНп-6/7,2/10	ОПНп-6/7,2/10		ОПНп-6/7,2/10		
18	Тип устройства защиты											
19	-защита от замыкания на землю											
20	-МТЗ				РТ95/1					РТ95/1		
21	-отсечка											
22	-перегрузка											
23	Измерительные приборы:											
24	-счетчик											
25	-амперметр				+					+		
26	-вольтметр											
27	Шинный разъединитель		РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630			РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630	РВФЗ 10/630
28	Линейный разъединитель				РВЗ 10/630					РВЗ 10/630		
29	Дополнительные требования											

Пример заполнения опросного листа на заказ КСО366, 386, 393